

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 info@zzjz.ba

ODJEL MIKROBIOLOGIJE

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY

IZVJEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU VODE

Izvještaj broj : 29.

1. Podaci o uzorku

Vlasnik uzorka	JKP " VODOGRAD " Prozor / Rama		
Vrsta vodnog objekta	Vodovod		
Naručilac ispitivanja	Inspektor Zvonimir Faletar Prozor / Rama		
Vrste i karakteristike uzorka	Voda iz vodovoda		
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja	0		
Mjesto ,datum i vrijeme uzorkovanja	Jaklići vanjska česma - Prozor / Rama 11/02/2026		
Napomena			
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza		
Datum i vrijeme prijema uzorka	11/02/26	Datum i vrijeme početka ispitivanja	11/02/26
Datum završetka ispitivanja	13/02/26		

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
Eschericia coli (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF
Ukupne koliformne bakterije (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF
Enterococcus faecalis (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF


MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost

Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF – Membranska filtracija

Zaključak: Ispitivani uzorak **ODGOVARA** prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradio:
Edin Zolj

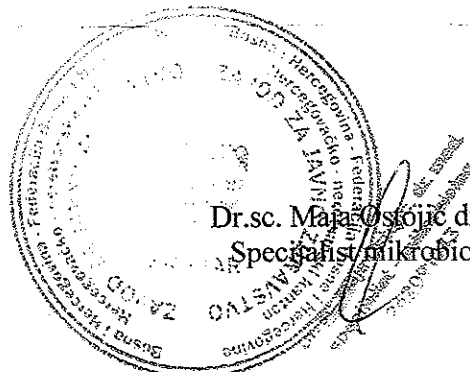

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax: 36 551 477 info@zzjz.ba
ODJEL MIKROBIOLOGIJE **DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY**

IZVJEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU VODE

Izvještaj broj : 30.

1. Podaci o uzorku

Vlasnik uzorka	JKP " VODOGRAD " Prozor / Rama		
Vrsta vodnog objekta	Vodovod		
Naručilac ispitivanja	Inspektor Zvonimir Faletar Prozor / Rama		
Vrste i karakteristike uzorka	Voda iz vodovoda		
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja	0		
Mjesto ,datum i vrijeme uzorkovanja	PK Ometala unutrašnja česma - Prozor / Rama 11/02/2026		
Napomena			
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza		
Datum i vrijeme prijema uzorka	11/02/26	Datum i vrijeme početka ispitivanja	11/02/26
Datum završetka ispitivanja	13/02/26		

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
Eschericia coli (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF
Ukupne koliformne bakterije (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF
Enterococcus faecalis (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF


MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost

Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF – Membranska filtracija

Zaključak: Ispitivani uzorak **ODGOVARA** prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradio:
Edin Zolj

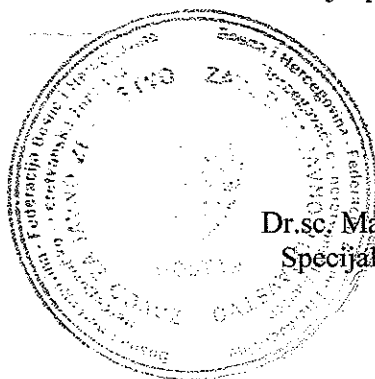

Dr.sc. Maja Ostojić dr.med.
Specijalist mikrobiolog

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax: 36 551 477 info@zzjz.ba

ODJEL MIKROBIOLOGIJE

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY

IZVJEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU VODE

Izvještaj broj : 31.

1. Podaci o uzorku

Vlasnik uzorka	JKP " VODOGRAD " Prozor / Rama		
Vrsta vodnog objekta	Vodovod		
Naručilac ispitivanja	Inspektor Zvonimir Faletar Prozor / Rama		
Vrste i karakteristike uzorka	Voda iz vodovoda		
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja	0		
Mjesto ,datum i vrijeme uzorkovanja	PK Gmići vanjska česma - Prozor / Rama 11/02/2026		
Napomena			
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza		
Datum i vrijeme prijema uzorka	11/02/26	Datum i vrijeme početka ispitivanja	11/02/26
Datum završetka ispitivanja	13/02/26		

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
Eschericia coli (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF
Ukupne koliformne bakterije (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF
Enterococcus faecalis (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF

MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost

Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF – Membranska filtracija

Zaključak: Ispitivani uzorak **ODGOVARA** prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradio:
Edin Zolj



Dr.sc. Maja Ostojić dr.med.
Specijalist mikrobiolog